


ZONE PORTUAIRE MULHOUSE - ILE NAPOLEON
Etablissements pétroliers BOLLORE-ENERGIE et WALLACH-ENERGIE à RIEDIESHEIM
Installations fluviales de déchargement de l'ENTREPOT PETROLIER DE MULHOUSE à ILLZACH

Porter à connaissances "Risques technologiques"
Annexe 2 - Zonage pour les recommandations sur l'urbanisation future



0 100m
 12/11/2012
 DDT68/DIR/MSI/BGEOM
 Source : DREAL-2012
 ©IGN BD ORTHO-2011
 ©IGN BD PARCELLAIRE-2011

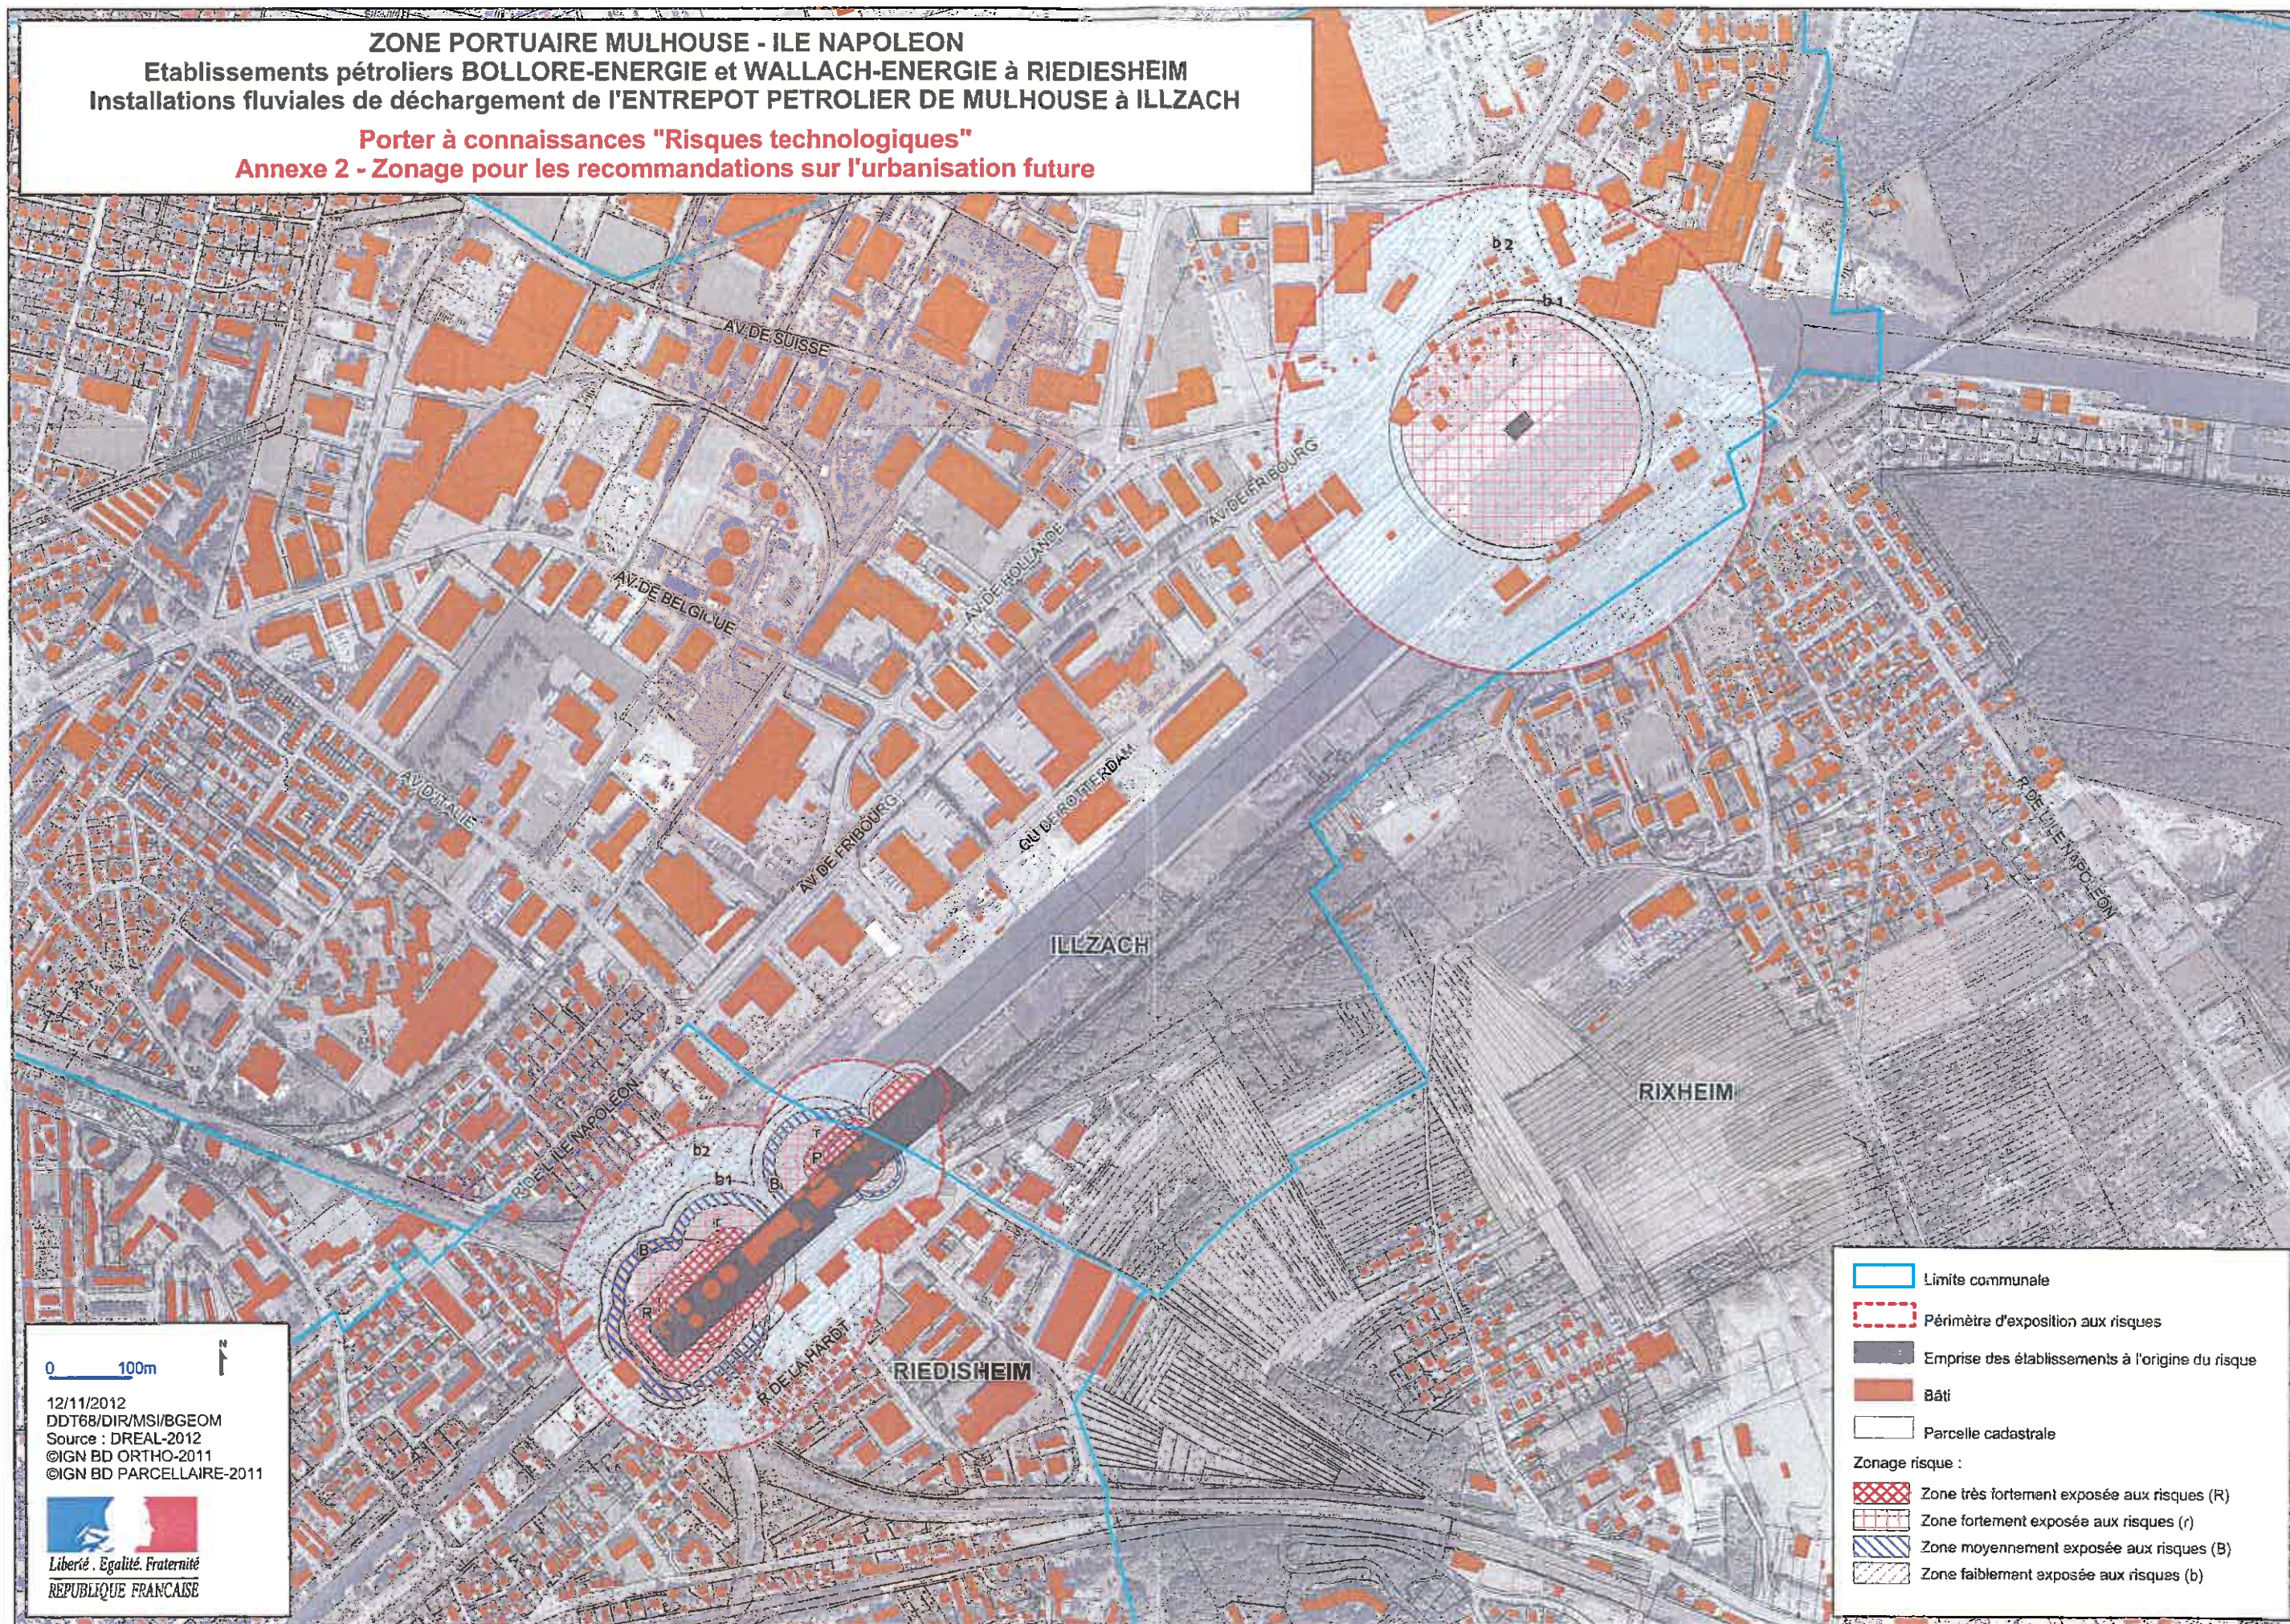

Limite communale
 Périmètre d'exposition aux risques
 Emprise des établissements à l'origine du risque
 Bâti
 Parcelle cadastrale
 Zonage risque :
 Zone très fortement exposée aux risques (R)
 Zone fortement exposée aux risques (r)
 Zone moyennement exposée aux risques (B)
 Zone faiblement exposée aux risques (b)